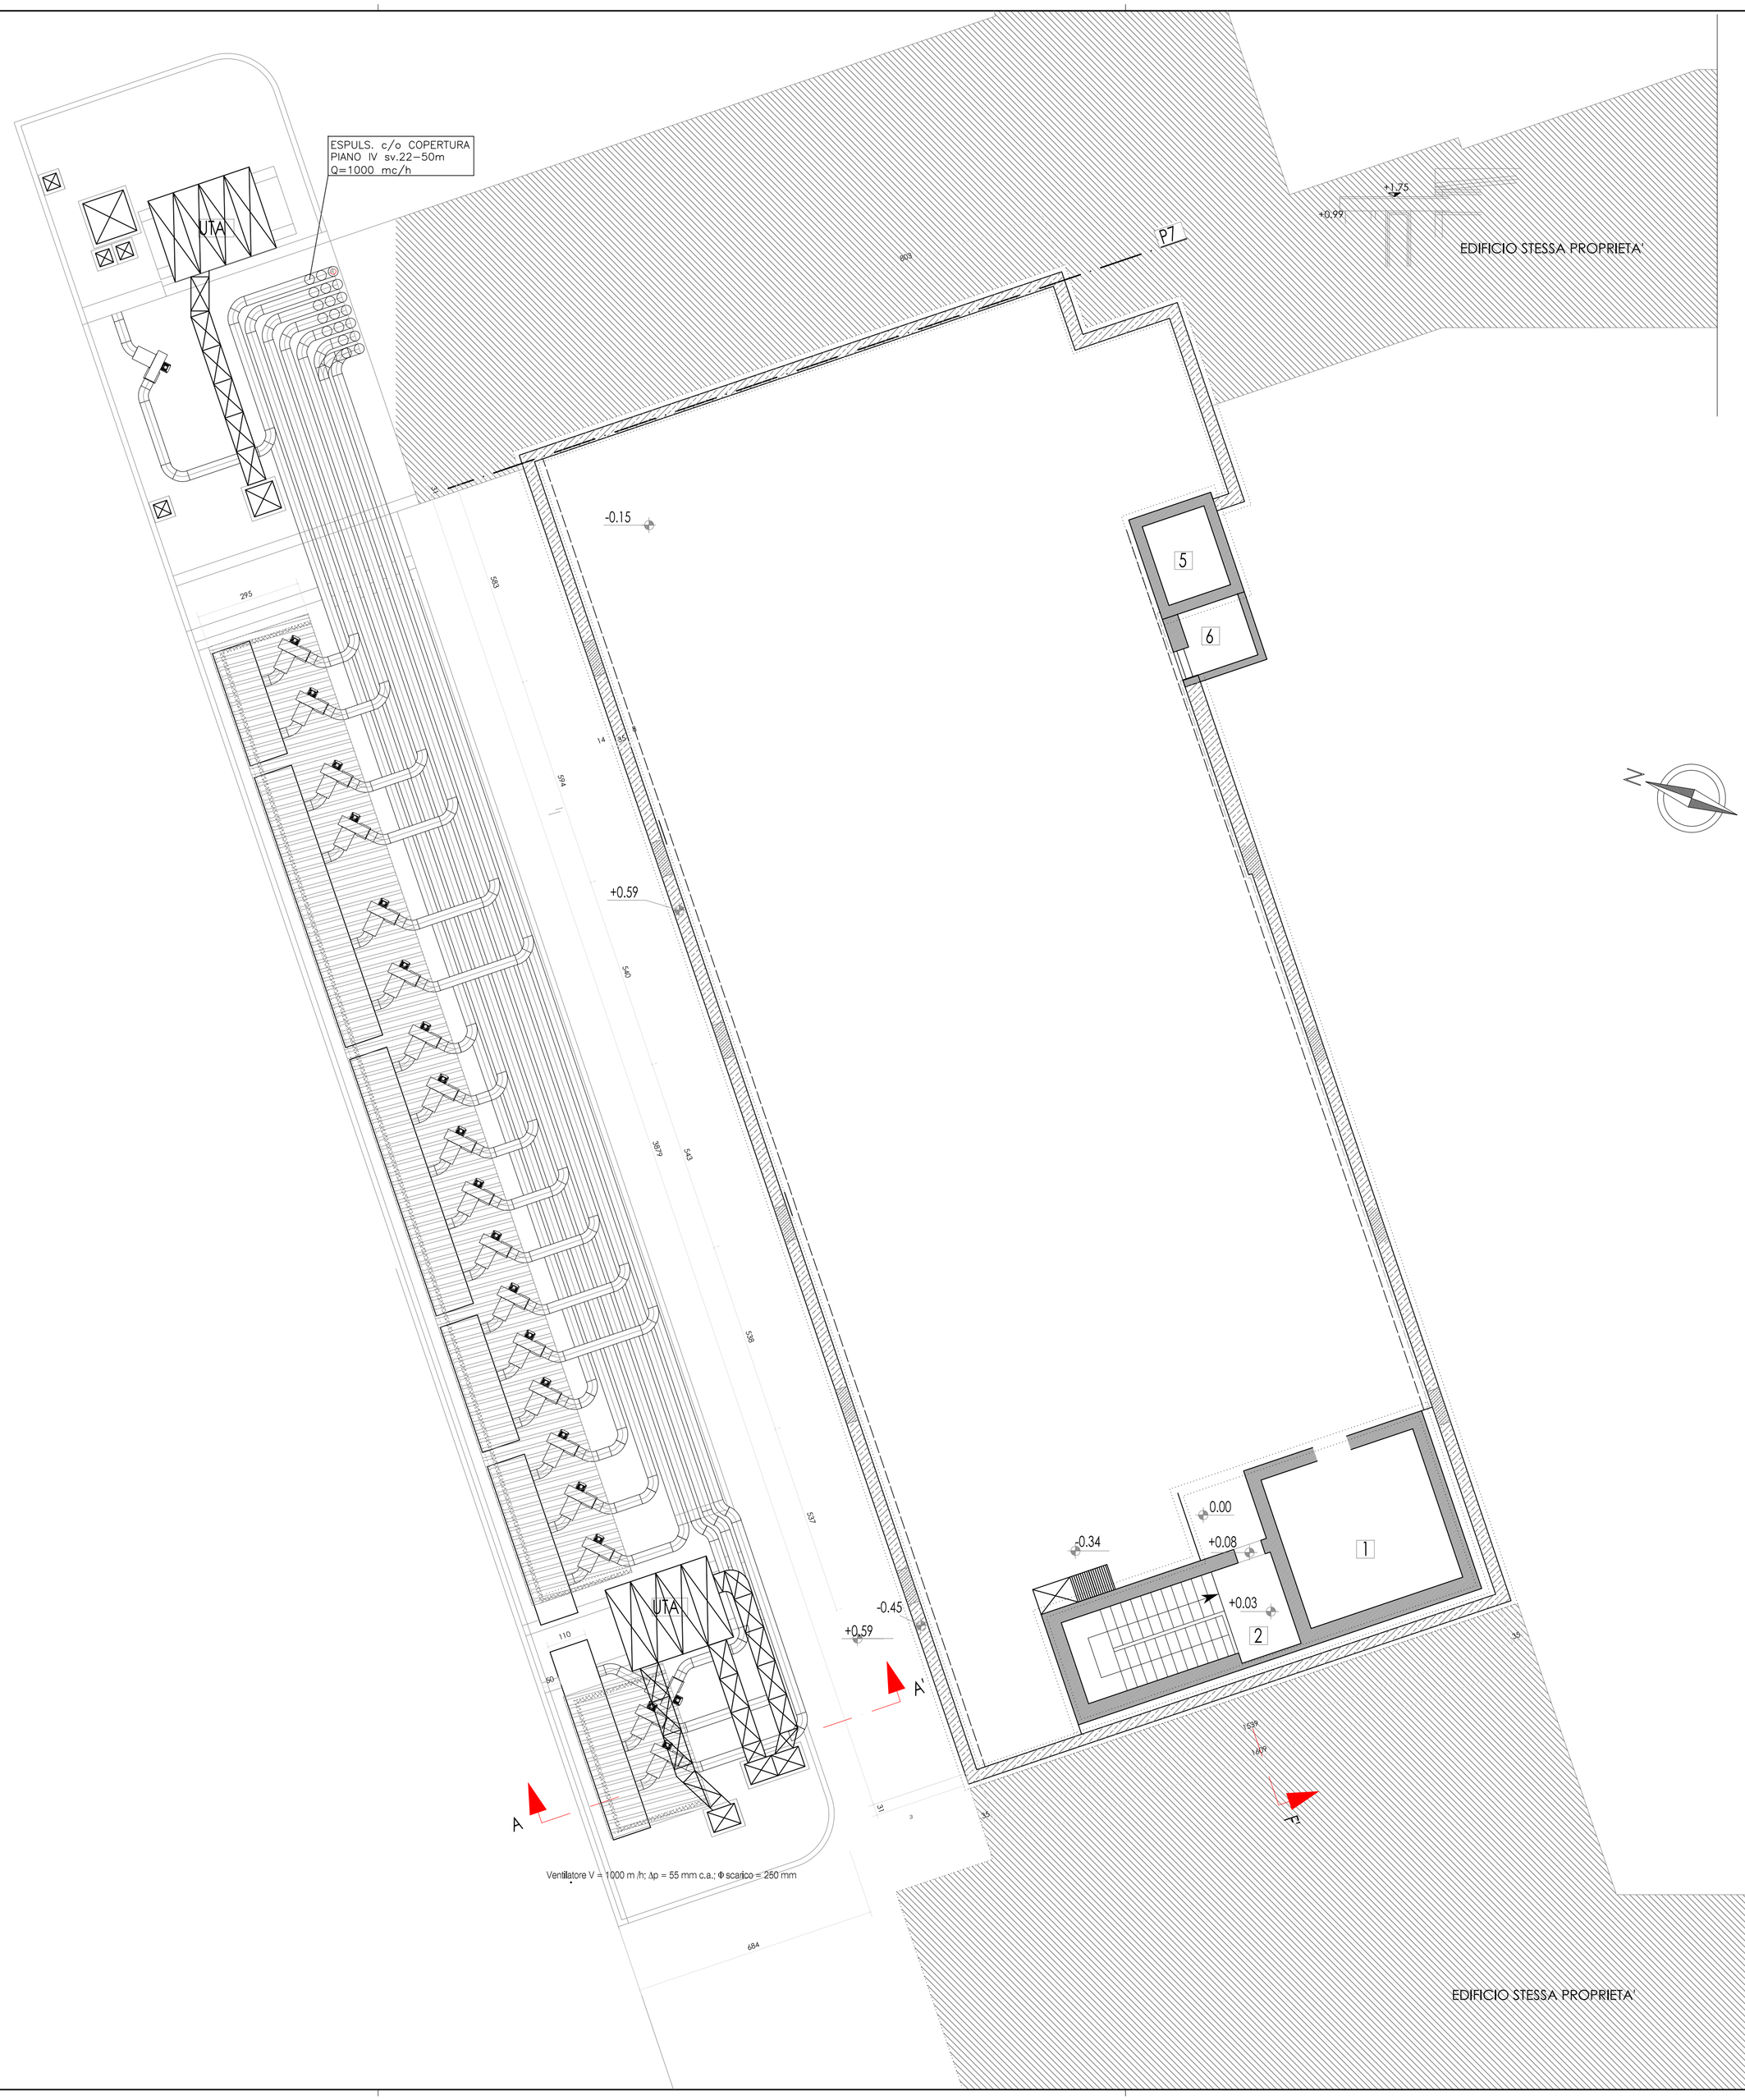

LEGENDA:

- Muro h=110 in mattoni forati
- Muro h=110 in mattoni forati in corrispondenza dei setti in mattoni pieni nei piani inferiori
- Posizione dei pilastri in CA ai piani inferiori
- P4 — Riferimento assi pilastri piani inferiori
- -0.42 — Quote di livello
- A' — Riferimento sezioni

1. Vano tecnico ascensore
2. Corpo scala principale
3. solaio con vespaio h=40cm (vedi sezione 1:20)
4. solaio con vespaio h=30cm (vedi sezione 1:20)
5. Vano tecnico ascensore
6. Montacarichi in struttura metallica alettata
7. Camini per passaggio impianti

POLITECNICO DI MILANO
Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: MANCINELLI

Edificio N°: 2
Via L. Mancinelli, 7 - Milano

Struttura:
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "GIULIO NATTA"

Codice Lavoro:
014_2008

Oggetto:
Realizzazione di copertura adatta al contenimento delle emissioni sonore provenienti dagli impianti meccanici dell'Edificio 2 - "Laboratori studenti"

Progetto Architettonico
ESECUTIVO

Progettazione: Area Tecnico Edilizia
Progettazione Esecutiva: arch. Marco Fumi
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Mauro Rizzieri
Consulenza Opere Strutturali:
Consulenza impianti:

Titolo Tavola	Elaborati Grafici
Stato di progetto PLANIMETRIA COPERTURA	Architettonico

Codice Tavola	SCALA: n.a.	PLOTTAGGIO: 1:1	FORMATO: A1
PROGR. 006 AR006 / REVISIONE 00	NOME FILE: 14_2008 - ELABORATI GRAFICI.dwg		
	NOTE:		

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
3					
2					
1					
0	EMISSIONE E STAMPA	10/12/2008	MF	MR	RL