



POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia

P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 M I L A N O

PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: La Masa-Lambruschini

Edificio N°: 26

Struttura:

MIP-DIG

Codice Lavoro:

DIG_2014

Oggetto:

Nuovo "Spazio Polifunzionale"

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del Procedimento:

arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.

Progetto Architettonico:

arch. Daniel Marcaccio - A.T.E.

Progetto Impianti Meccanici:

ing. Giacomo Lebini - A.T.E.

Progetto Impianti Elettrici:

ing. Marco Brozzoni - A.T.E.

Progetto Opere Strutturali:

Studio Tecnico Associato Brambilla Colombo

Direzione dei Lavori:

geom. Cesare Pietro Colombo - A.T.E.

C.S.P. – C.S.E.:

arch. Luca Colacicco - A.T.E.

Titolo Elaborato

SCHEMA QUADRO ELETTRICO (Q.E.)

Categoria Elaborato

IMPIANTI ELETTRICI

Codice Elaborato

SCALA: –

PLOTTAGGIO: 1=1

FORMATO: A3

PROGR.


REVISIONE FASE

4 6 G I E 0 0 2 / 0 1


NOME FILE: Schema quadro elettrico.dwg

NOTE:

3					
2					
1					
0	EMISSIONE	07-10-2014	MB	CC	MR
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

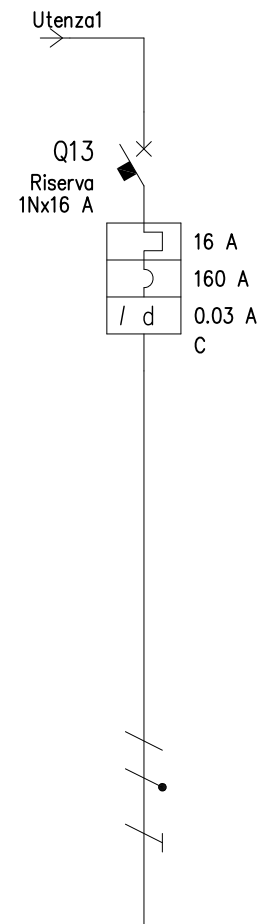

UTENZA	DENOMINAZIONE													
	SIGLA				Riserva									
	TIPO	POTENZA TOT.	kW	TN-S/L2-N	3.7									
	POTENZA kW	lb	A											
	COEF. CONTEMP.	COS ı		1	0.9									
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE				MERLIN GERIN									
	TIPO				C60N-C+Vigi									
	N.POLI	ln	A	1N	16									
	lth A	ldn	A	16	0.03									
	lm (o curva) A	Pdi	kA	160	6									
FUSIBILE	TIPO													
	CALIBRO				A									
CONTATTORE	TIPO													
	ln A	Pn	kW											
RELE' TERMICO	TIPO													
	TARATURA				A									
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO				FG10M1 0.6/1 kV									
	FORMAZIONE				2x(1x1.5)+1G1.5									
	LUNGHEZZA				m		1							
	lz				A		19							
	C.d.T. a ln %	C.d.T. a lb	%	0.27										
	Zk mē	Zs	mē	61.9	61.9									
	lk trifase/monof. kA	lk1 fase/terra	kA	3.92	3.92									
	NUMERAZIONE MORSETTIERA													
				DATA	10/10/2014									
				DISEG.										
				VISTO										
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:			UNIFILARE	UNIFILARE.DWG	FOGLIO 3 DI 4	
													SEGUE	4

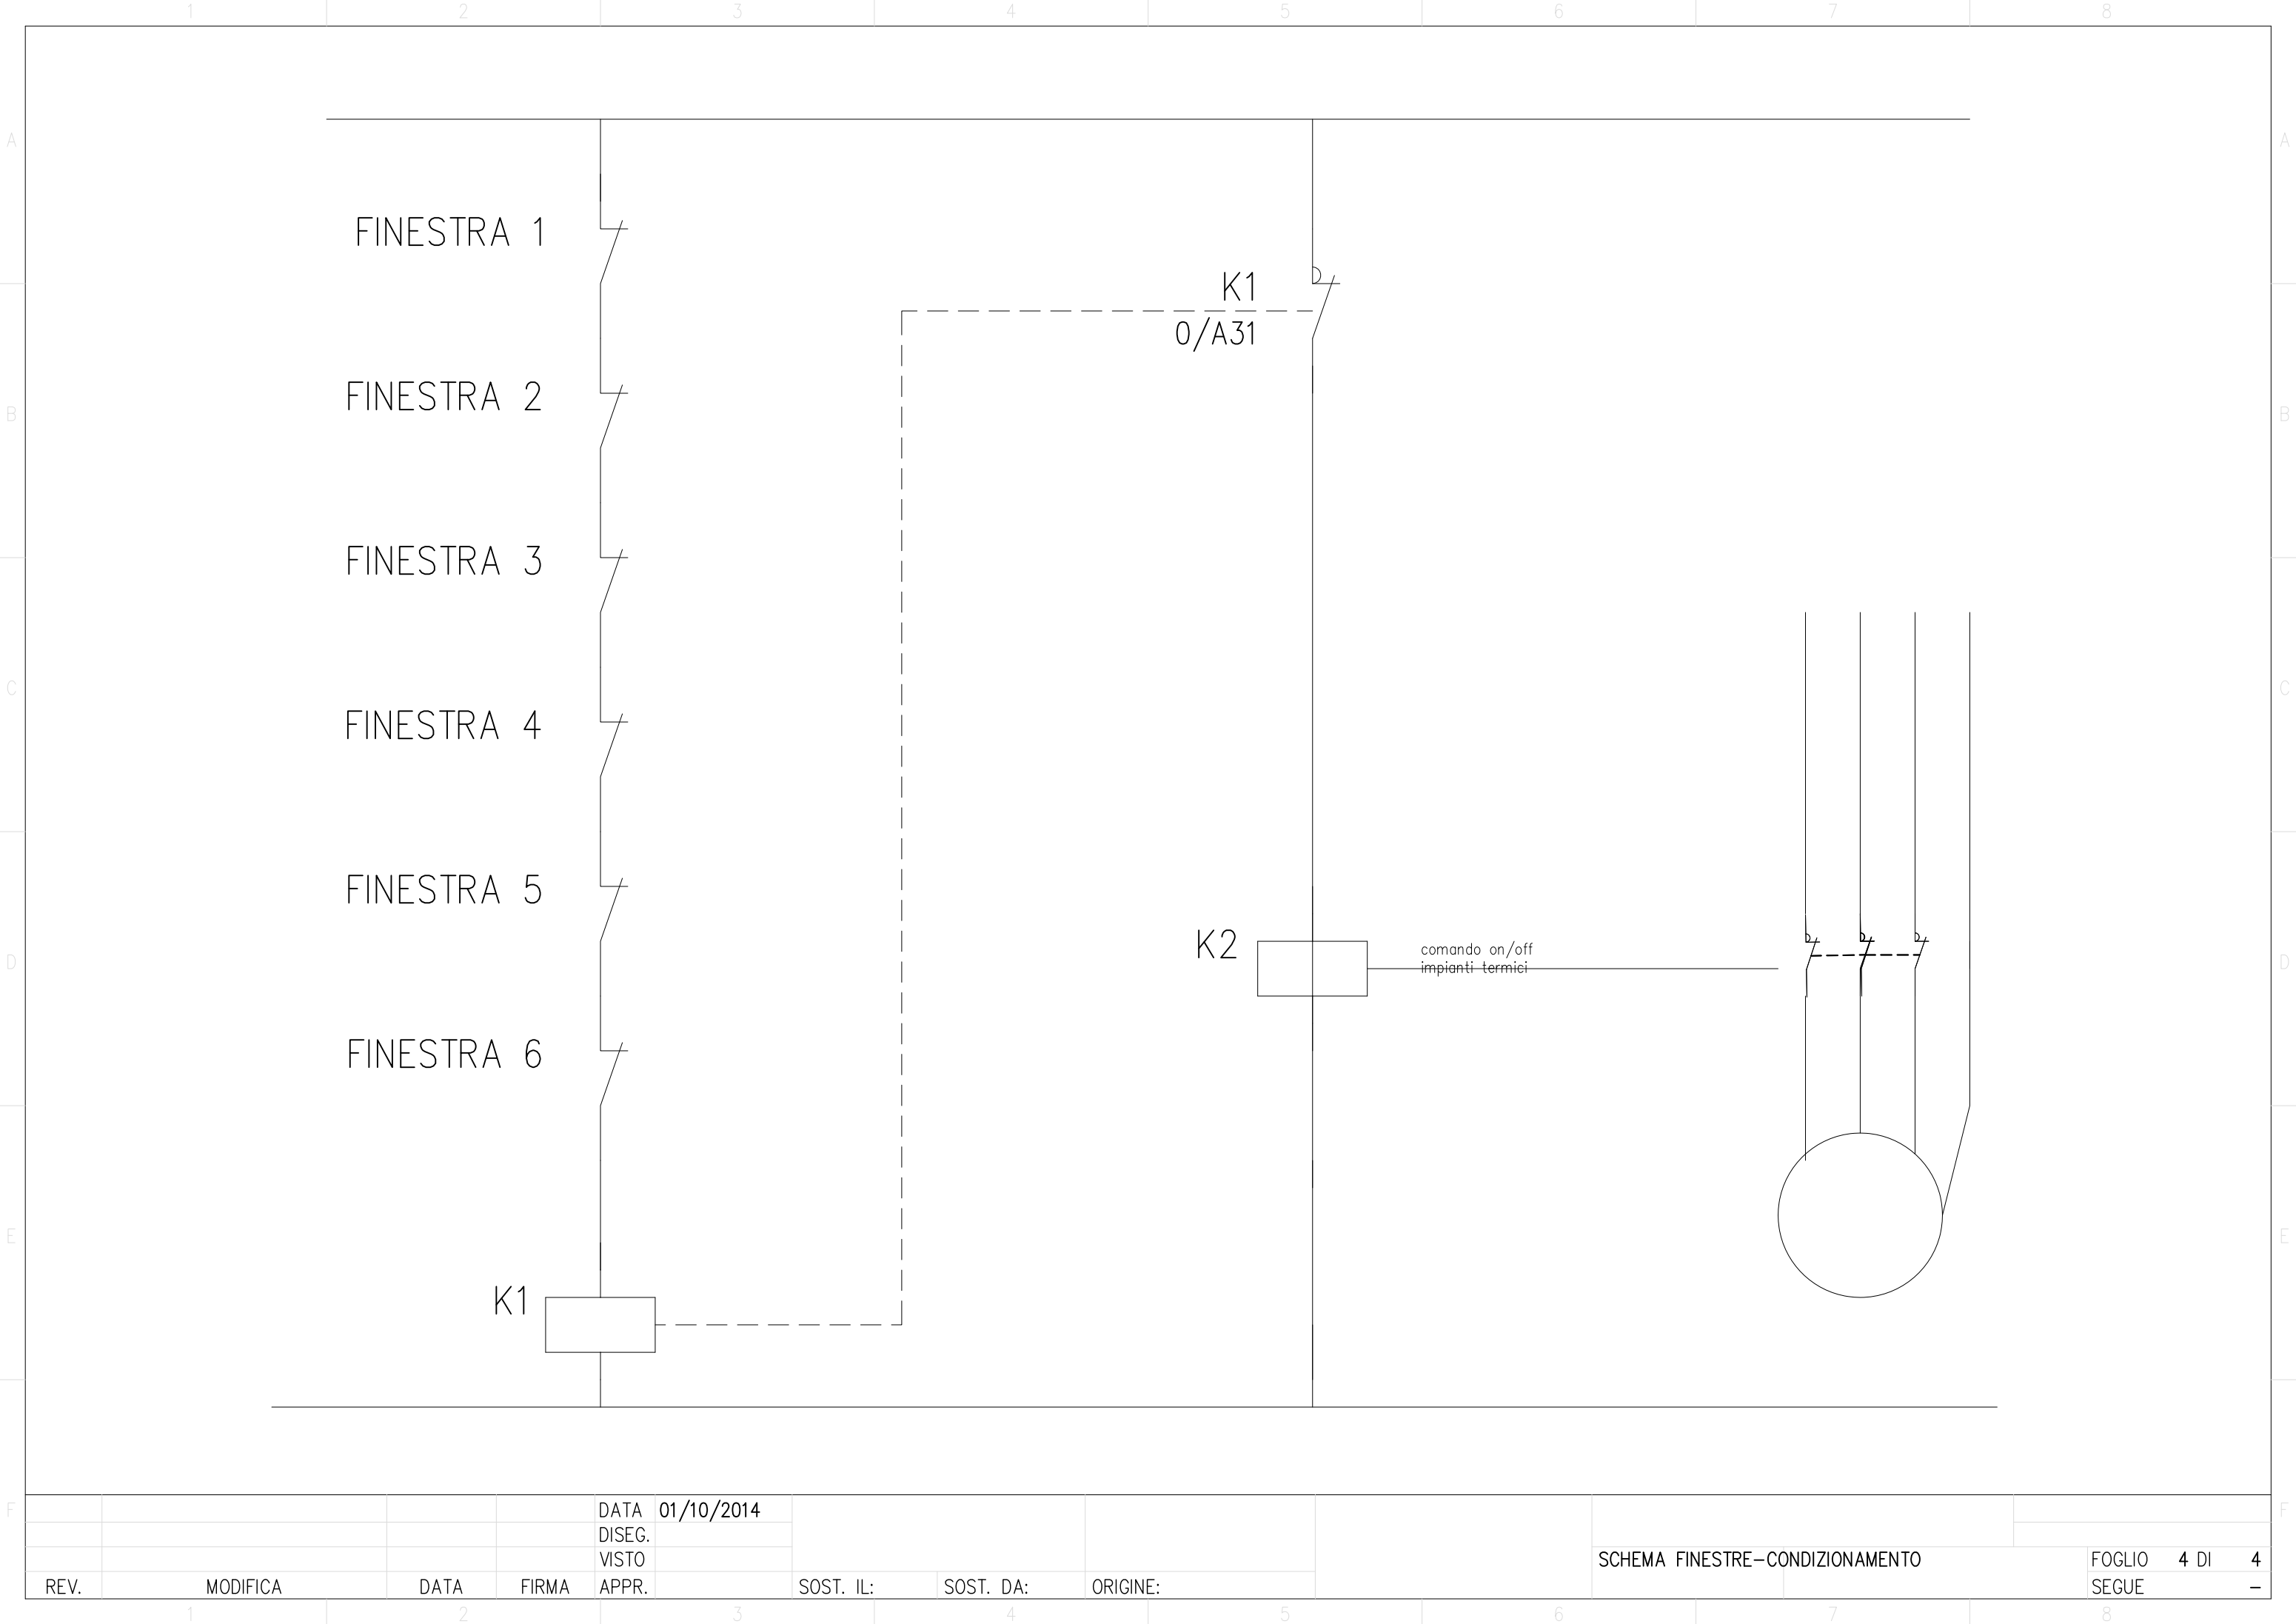

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	DATA DISSEG. VISTO APPR.	01/10/2014	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	SCHEMA FINESTRE-CONDIZIONAMENTO			FOGLIO	4 DI	4
												SEGUE		-