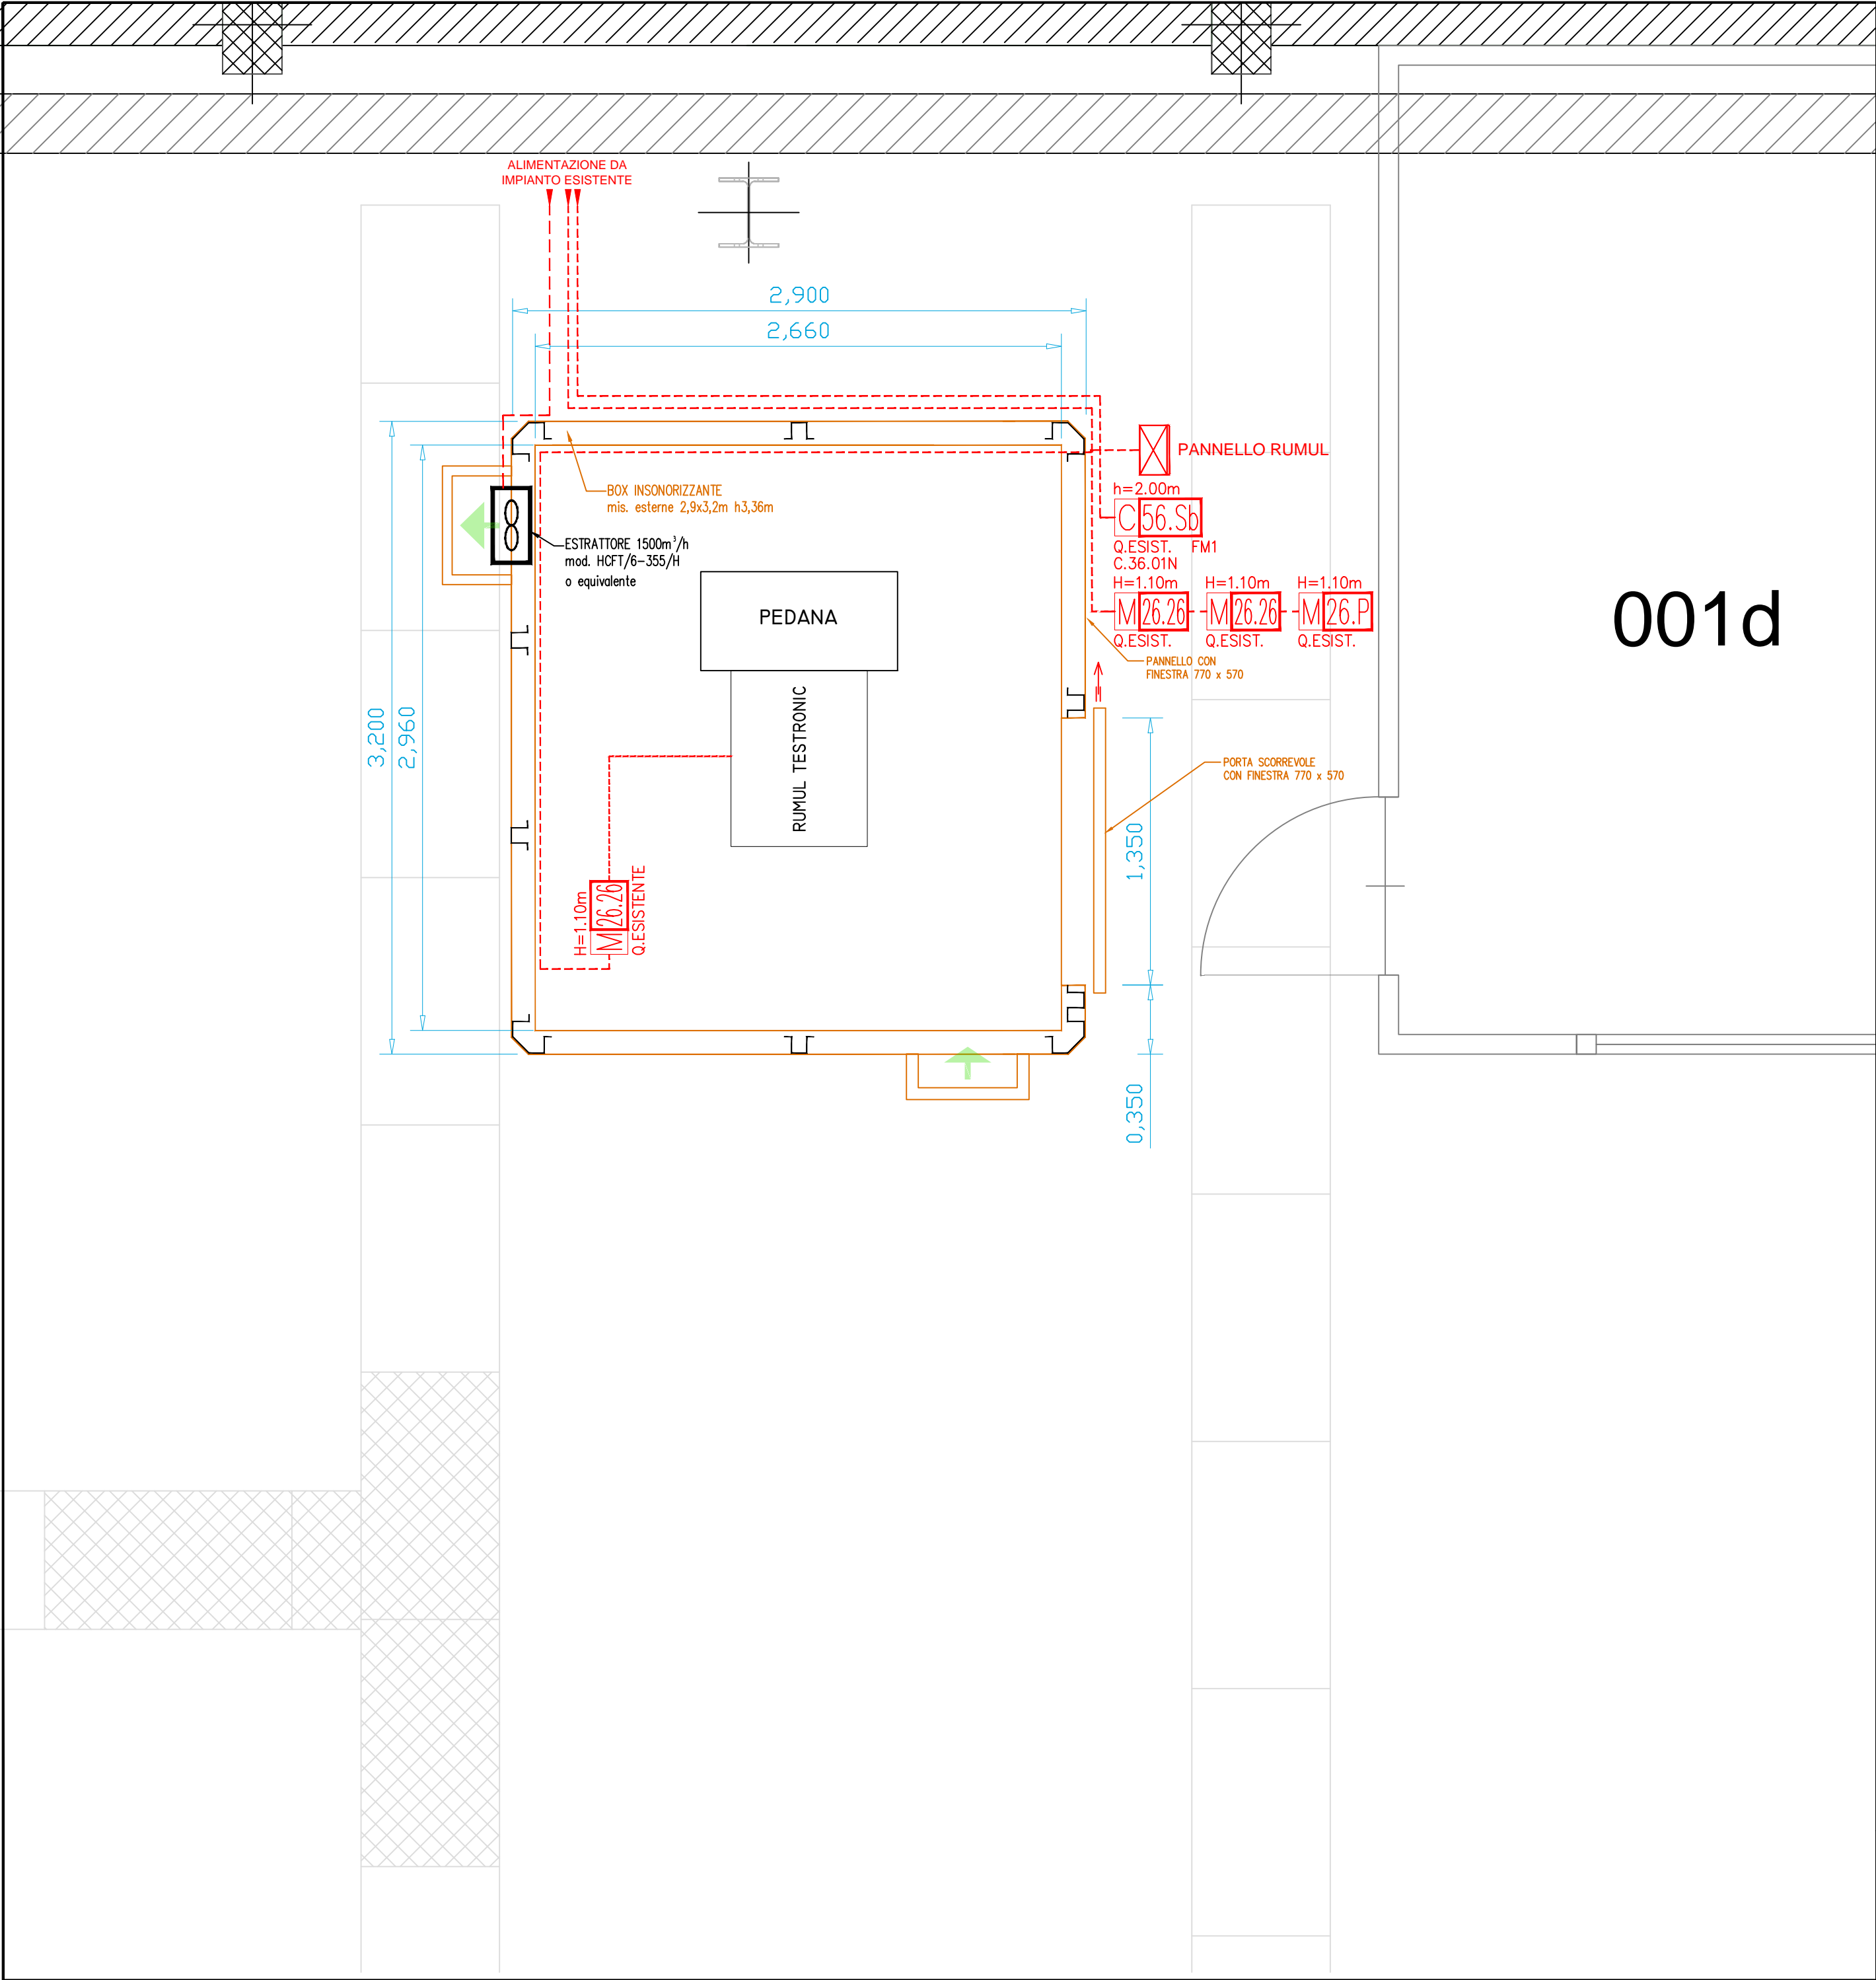




LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	APPARECCHIO ILLUMINANTE 92I Hydro T8 EL 1x36W, 2x36W TUBO S ALIMENTATO DA CIRCUITO SICUREZZA, QUADRO Q.xx CIRCUITO L.xx, TIPICO INSTALLATIVO T.xx; INSTALLATO AD UNA QUOTA H=XXM
	INTERRUTTORE COMANDO LUCI IN ESECUZIONE PER AMBIENTE CON PRESENZA DI POLVERI ESPLOSIVE, ZONA 2I
	Via cavi per alimentazione impianto luce

18-008-FM	ESECUTIVA	AGGIORNATO	28/08/2018	1	ESECUTIVO	dav	pj
17-010-FM	ESECUTIVA	PER COSTRUZIONE	15/06/2017	0	ESECUTIVO	dvm	pj
COMMESSA	FASE PROGETTUALE	EMESSO PER	IN DATA	CON REV.	LIVELLO GRAFICO	REDATTO	CONTROLLATO
CLIENTE: POLITECNICO DI MILANO			CODICE DOC.		TITOLO: CABINA INSONORIZZATA		
INSEDIAMENTO / LOTTO: DIPARTIMENTO DI MECCANICA					IDENTIFICATIVO DOCUMENTO		
SETTORE / AREA D'INTERVENTO: IMPIANTO ILLUMINAZIONE EDIFICIO B16			RESP. PROGETTO: dott. ing. Paolo M. Junginger		REV. - 0001 PAGINA: 1		
SCALA: 1:25			CONTR. pj		DEL 28/08/2018		
UNITA' MISURA: dvm			LA PROPRIETA' INTELLETTUALE E MATERIALE DEL DOCUMENTO E' RISERVATA		REF. 0017010.004.004		



001d

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	PRESA INDUSTRIALE DA PARETE alimentata da quadro Q.xx, tipico T.xx (vedi PM.17010.Ed002), circuito C.xx, composto da -.-.- come da legenda descrittori
	Via cavi per alimentazioni apparecchiature e prese forza motrice

DESCRIPTORI

	SERVIZI	ELE	tipo	DAT	tipo
Z	fm	1	presa 10A	J1	presa RJ11
M	luce e comandi, prese 10A	6	presa 10/16A	J4	presa RJ45
C	IEC 309 IP >= 44	26	presa SCHUKO + 10/16A	V	presa DTV
D	app. stagne >=IP55	56	presa + 3x16+N+PE	S	presa SAT
SD	dati e tel.	B1	Interr. MT 1N 10A	-	cieco
SI	antintrusione	B6	Interr. MT 1N 16A	C	passacavo
SV	TV - audio	D1	Interr. MTD 1N 10A-0,03		
SB	building automation	D6	Interr. MTD 1N 16A-0,03	FB	borchia fibra tel. / dati
		Sb	Interruttore interbloccato		
		-	cieco		
		T	pulsante su-giu'		
		L	interr. luce		
		D	deviatore		
		X	invertitore		
		P	pulsante		
		Le	led di stato		
		De	deviatore con led di stato		
		Xe	invertitore con led di stato		
		Li	interr. luce con led di localizzazione		
		Di	deviatore con led di localizzazione		
		Xi	invertitore con led di localizzazione		
		Pi	pulsante con led di localizzazione		

18-008-FM

ESECUTIVA

AGGIORNATO

28/08/2018

1

ESECUTIVO

dav

pj

17-010-FM

ESECUTIVA

PER COSTRUZIONE

15/06/2017

0

ESECUTIVO

dav

pj

COMMESSA

FASE PROGETTUALE

EMESSO PER

IN DATA

CON REV.

LIVELLO GRAFICO

REDATTO

CONTROLLATO

SPAZIO PER TIMBRO E FIRMA

CLIENTE

POLITECNICO DI MILANO

INSEDIAMENTO / LOTTO

DIPARTIMENTO DI MECCANICA

SETTORE / AREA D'INTERVENTO

IMPIANTO FORZA MOTRICE

EDIFICIO B16

SCALE

1:25

UNITA' MISURA

dmm

CONTR.

pj

REV. DEL.

15/06/2017

RESP. PROGETTO

dott. ing. Paolo M. Junger

Albo Ingg. MILANO A14582

CODICE DOC.

WWW.SINERGO.IT

RESP. PROGETTO

dott. ing. Paolo M. Junger

Albo Ingg. MILANO A14582

TITOLO

CABINA INSONORIZZATA

IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

PM.17010.Ed.004

REV. - 000

PAGINA

2

LA PROPRIETA' INTELLETTUALE E MATERIALE DEL DOCUMENTO E' RISERVATA

REF. PM.17010.Ed.004

